


APPENDIKS 3

Forventede utilfredse og CO₂-indhold [CR1752, 1998]

Forventede utilfredse i procent (PPD) som funktion af PMV. For kategori B ligge procentdel utilfredse under 10, hvilket giver en bedømmelse af indeklimaet fra -0,5 til 0,5.

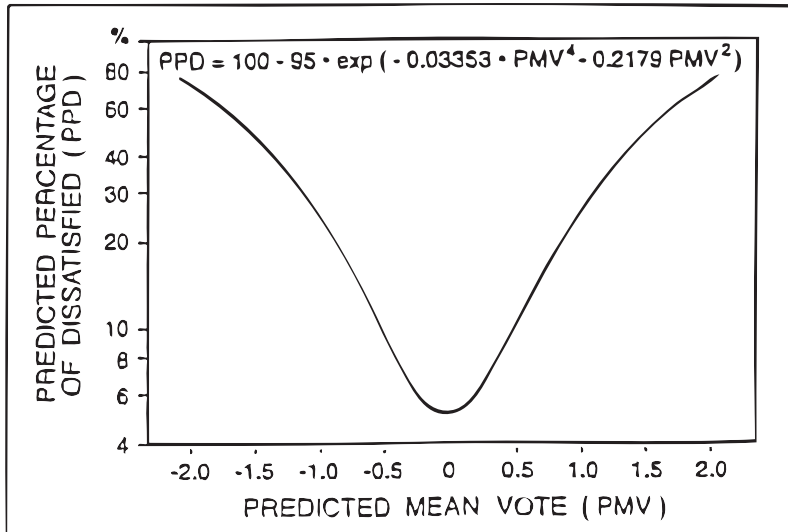

3 koldt
 -2 køligt
 -1 let køligt
 0 neutralt = komfort
 1 let varmt
 2 varmt
 3 hedt

Luftens CO₂-indhold som funktion af procent utilfredse. Koncentrationen af CO₂ i udeluften er typisk 350 ppm. Koncentrationen af CO₂ i indeluften må altså maksimalt være 650 ppm + 350 ppm = 1000 ppm, for indeklima kategori B.

